


Для электрических сетей без нейтрали (двухфазное распределение) или для электрических сетей с изолированной нейтралью усилитель тока ионизации обеспечивает надежное определение пламени.

## Установка



1. Закрепить усилитель на передней панели.
2. Отсоединить разъем A от панели управления. Подключить разъем A на разъем B.
3. Подключить разъем C на панель управления.
4. Отсоединить кабель D от программного блока. Подключить кабель D на кабель E.
5. Подключить кабель F к программному блоку.

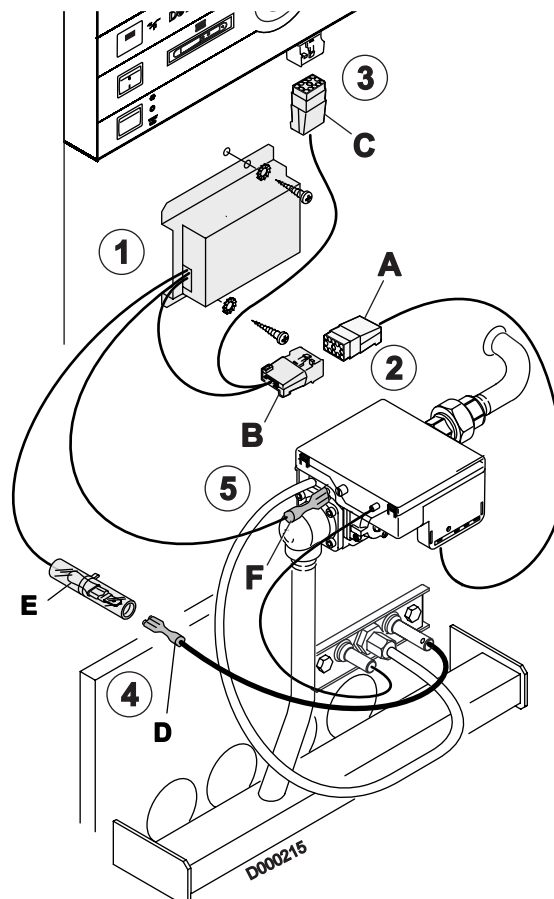